


RELAÇÃO DE MATERIAL – INTERLIGAÇÕES				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DN	QUANT	UNID
UNIDADE DE APOIO À REDE COLETORA				
01	TUBO PVC ESGOTO CONF. NBR 5688	100	5,20	m
COLETOR DE FLUXO AS BACIAS DE INFILTRAÇÃO				
02	TUBO PVC COLETOR CONF. NBR 7362-1	150	65,00	m
02A	CURVA 90° PVC COLETOR CONF. NBR 7362-1	150	02	pç
02B	CURVA 45° PVC COLETOR CONF. NBR 7362-1	150	01	pç
ÁGUA FRIA				
03	TUBO PVC SOLDÁVEL CONF. NBR 5648	20	8,50	m
04	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL CONF. NBR 5648	20	02	pç
05	TE PVC SOLDÁVEL CONF. NBR 5648	20	01	pç
06	ADAPTADOR BOLSA ROSCA PVC CONF.NBR 5648	20x1/2"	01	pç
07	TUBO DE FG L = 1,00 m	1/2"	01	pç
08	COTOVELO DE FG	1/2"	02	pç
09	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM	1/2"	01	pç

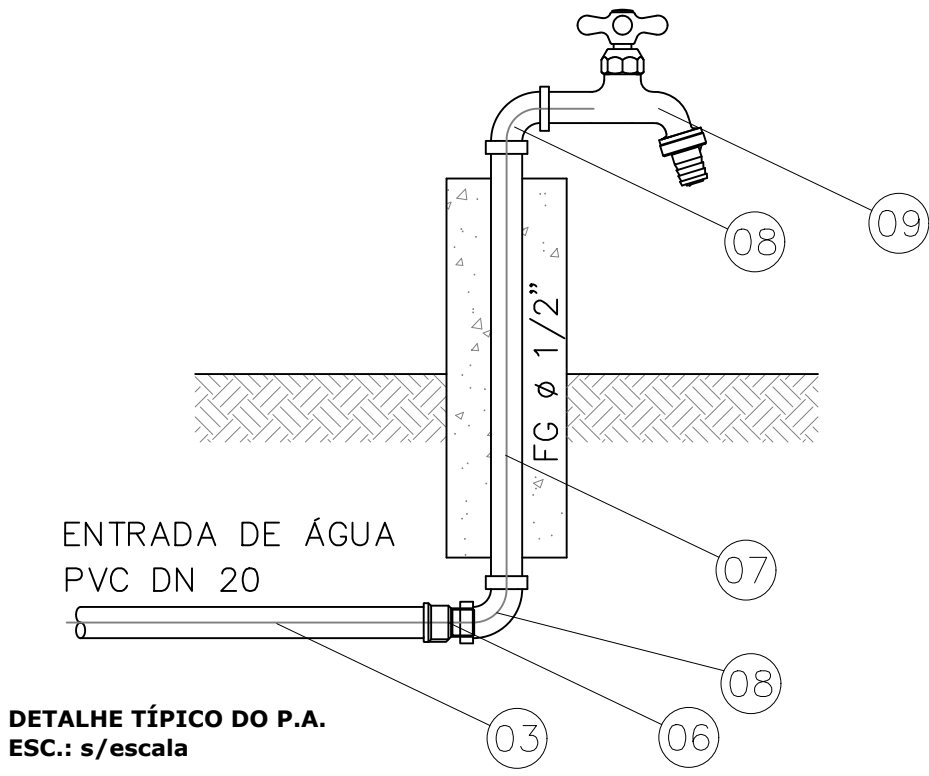

*NOTAS:
1 - DIMENSÕES EM METRO, ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;
2 - FUSO 23K

RG CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS
CNPJ:40.892.550/0001-87
CONTATO:(37)99934-4672

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROPRIETÁRIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS MG CNPJ: 18.306.670.0001/04	RÔMULO GASPAR DA COSTA CREA: 160.658/D

ENDEREÇO DA OBRA
DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DE MINAS | MG.

ESCALA	DATA
1/125	MAIO/2025

CONTEÚDO	PRANCHA
PLANTA DE INTERLIGAÇÕES, DETALHES E RM	1/1

- LEGENDA:
- EFLUENTES
 - ÁGUA FRIA
 - GÁS
 - DRENAGEM PLUVIAL
 - CAIXA DE PASSAGEM
 - P.A. PONTO DE ÁGUA

NOTAS:
1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.