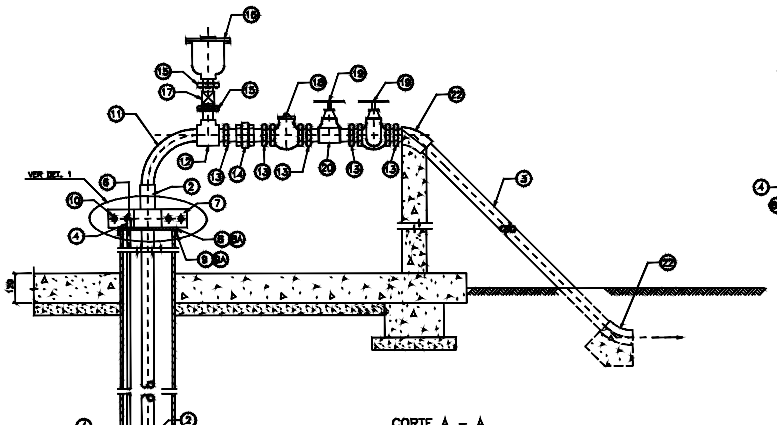

CORTE A – A
ESC. 1:10

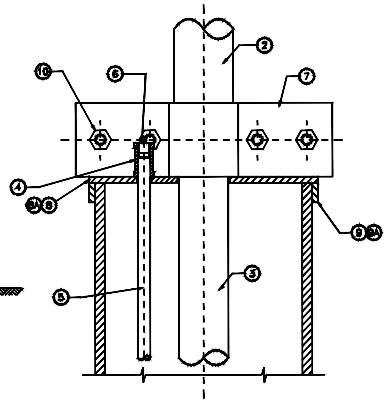

DETALHE 1
ESC. 1:2,5

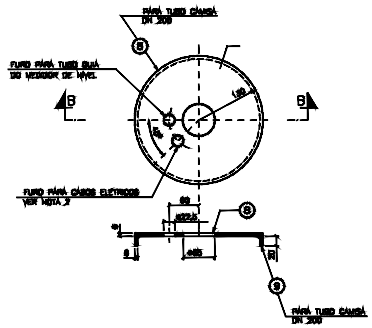

CORTE B – B
ESC. 1:5

		PARA DIAMETRO 50 mm (1.1/2") – P.068
VER NOTA 8	8A	CHAPA 6 X 70 X 610 EM AÇO ABNT-1 FURO PARA TUBO DN 150
VER NOTA 8	8A	CHAPA 6 X 6300 EM AÇO ABNT-1 FURO PARA TUBO DN 150
32	2	COND^ILO 45° DN 50 (1.1/2") EM FG CONFORME NBR 6943
31	1	NIPLE PARA MANOMETRO DN 50 (1.1/2") EM FºFº
30	1	T^E DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
19	2	REGISTRO DE GAVETA DN 1.1/2" EM BRONZE
18	1	V^LVULA DE RETENÇÃO DN 1.1/2" EM BRONZE
17	1	REGISTRO DE GAVETA DN 1" EM BRONZE
16	1	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DN 1" EM FºFº
15	2	NIPLE DUPLO DN 1" EM FG CONFORME NBR 6943
14	1	UNIÃO DN 1.1/2" COM ASSENTO C^ONICO DE FERRO EM FG
13	8	NIPLE DUPLO DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
12	1	T^E DE REDUÇÃO DN 1.1/2" X 1" EM FG CONFORME NBR 6943
11	1	CURVA MACHO 90° DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
10	4	PARAFUSO M12 X 60 COM PORCA E ARRUELA , EM AÇO SAE 1020
VER NOTA 8	8	1 CHAPA 6 X 70 X 610 EM AÇO ABNT-1 FURO PARA TUBO DN 200
VER NOTA 8	9	1 CHAPA 6 X 6300 EM AÇO ABNT-1 FURO PARA TUBO DN 3000
	7	2 CHAPA 12,5 X 70 X 285 EM AÇO ABNT-1 20
	6	1 PLUG COM ROSCA DN 1/2" CONFORME NBR 5648
	5	VARIÁVEL TUBO DN 1/2" X (VARIÁVEL) EM PVC CONFORME NBR 5648
	4	VARIÁVEL LUVA DN 1/2" EM PVC CONFORME NBR 5648
	3	VARIÁVEL TUBO DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943 (DN 2440)
	2	VARIÁVEL LUVA DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
	1	1 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSO Q = – Hmgm =
POS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO

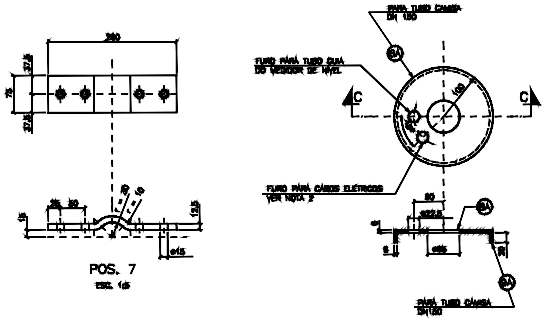

CORTE C – C
ESC. 1:5

POS. 7
ESC. 1:5

DETALHE KIT CLORADOR

OBS: O CLORADOR DE PASTILHAS DEVERÁ OBRIGATÓRIAMENTE SER INSTALADO A MONTANTE DO RESERVATÓRIO.

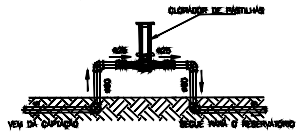

CORTE
SEM ESCALA



CORTE
SEM ESCALA

PLANTA
SEM ESCALA

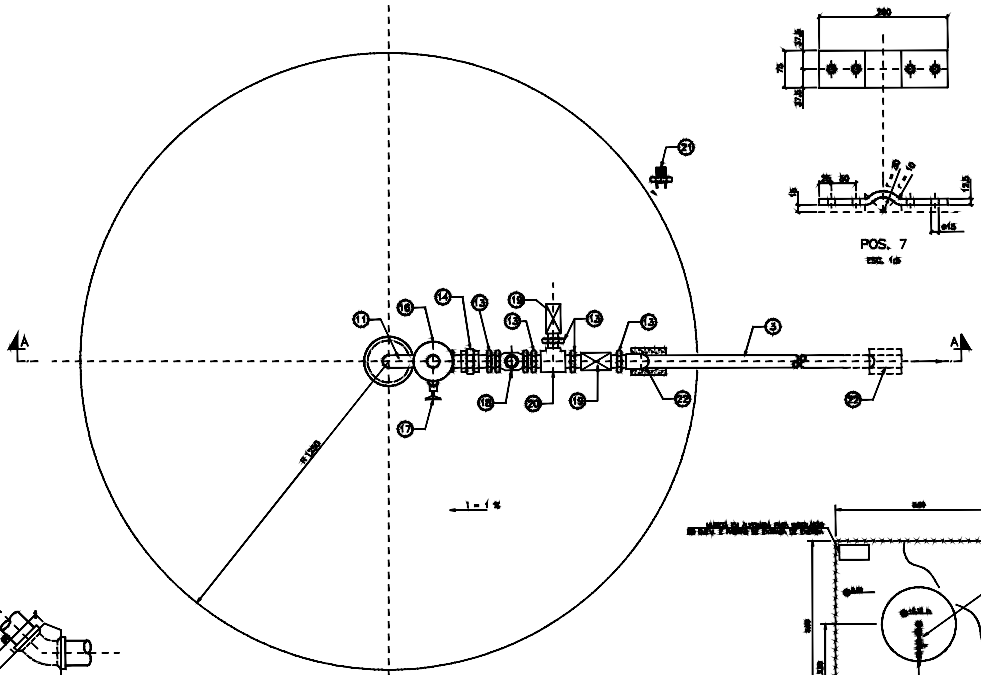

PLANTA
ESC. 1:10

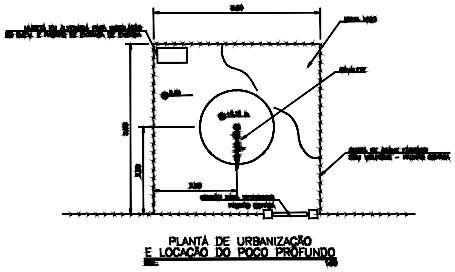

PLANTA DE URBANIZAÇÃO
E LOCAÇÃO DO POÇO PROFUNDO

RELAÇÃO DE MATERIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Joelho 90º Soldável (ADUTORA)mm - PVC SOLD.	04un
02	Joelho 90º Soldável 25mm - PVC SOLD.	08un
03	Registro Esfera VS Soldável 25mm - PVC SOLD.	08un
04	Registro Esfera VS Soldável (ADUTORA)mm - PVC SOLD.	01un
05	Tê de Redução Soldável (ADUTORA)mm x 25mm - PVC SOLD.	02un
06	União Soldável 25mm - PVC SOLD.	08un
07	Tubo Soldável 3m x (ADUTORA)mm - PVC SOLD.	3,0m
08	Tubo Soldável 3m x 25mm - PVC SOLD.	3,0m
09	CLORADOR DE PASTILHA -	01un

NOTAS
1 – DIMENSÕES EM mm EXCETO ONDE INDICADO.
2 – O FURO PARA PASSAGEM DOS CABOS ELÉTRICOS DEVE SER DEFINIDO DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO CONJ. MOTO-BOMBA.
3 – A BOMBA DEVE SER POSICIONADA A PELO MENOS 10 METROS ABAIXO DO NÍVEL DINÂMICO , SENDO QUE SEU CRIVO NÃO DEVE COINCIDIR COM O FILTRO DO POÇO.
4 – AS ESPECIFICAÇÕES DA LAJE , DA ANCORAGEM , DO PLANTIO E DAS FUNDAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA.
5 – A EXTREMIDADE INFERIOR DO TUBO POS. 8 , DEVE ESTAR POSICIONADA 2 METROS ACIMA DO CORPO DO CONJ. MOTO-BOMBA.

6 – AS ROSCAS DOS TUBOS DE SOLDAR DEVEM SER PROTEGIDAS ANTI-CORROSIVA , DA SEGUINTE FORMA:
A – PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – LIMPEZA MECÂNICA PADRÃO ST – 2 ;
B – ESPECIFICAÇÃO DA TINTA – UMA DEMÃO DE NUPLASTE 1280 , ESPESSURA DA PELÍCULA SECA 30 MICRONS POR DEMÃO, UMA DEMÃO DE INTERVIR P PRETO , ESPESSURA DA PELÍCULA SECA 100 MICRONS POR DEMÃO.
7 – DEVE SER PREVISTO ACESSO DE CAMINHÃO ÀS 0 POÇO.
8 – EM ÁREAS SUJEITAS À INUNDAÇÕES DEVE SER ESTUDADA PROTEÇÃO AO POÇO.
9 – AS POSIÇÕES 8 E 9 SERÃO UTILIZADAS PARA TUBO CHAPA DN 200 E AS POS. 8A E 9A PARA CHAPA DN 150.

ANTE PROJETO REFERÊNCIA

ESCALA	FORM.
INDICADA	A1

EDIONE SILVIA FERREIRA 4379685 — EDIONE SILVIA FERREIRA CAU A19.326-7

DANIEL FRANCO DA SILVEIRA 01 — DANIEL FRANCO DA SILVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO Ø50mm
PLANTA, CORTES E DETALHES
KIT CLORADOR COM PASTILHAS
PLANTA, CORTE E RELAÇÃO DE MATERIAL

Nº	REV.
01	
FOLHA 01 DE 01	ARQ.